

COMMUNAUTE FRANCAISE

Bruxelles, le

10 OCT. 1990

CABINET DU MINISTRE DE L'EDUCATION
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

IX/YY/NB/VD/4/082

Aux chefs des Etablissements
d'enseignement secondaire et
supérieur, de plein exercice
et de promotion sociale de la
Communauté française

Pour information :

Aux Pouvoirs organisateurs et
aux Associations de Parents


15793 0409

Objet : Sécurité et Hygiène

Vous trouverez ci-joint un certain nombre de directives
concernant la protection contre l'incendie dans les établissements
d'enseignement de la Communauté et dans les sections d'internat y annexées.

J'insiste particulièrement sur le point 5.3 de la présente
circulaire qui rend obligatoire l'organisation régulière d'exercices
d'évacuation.

Le Ministre,

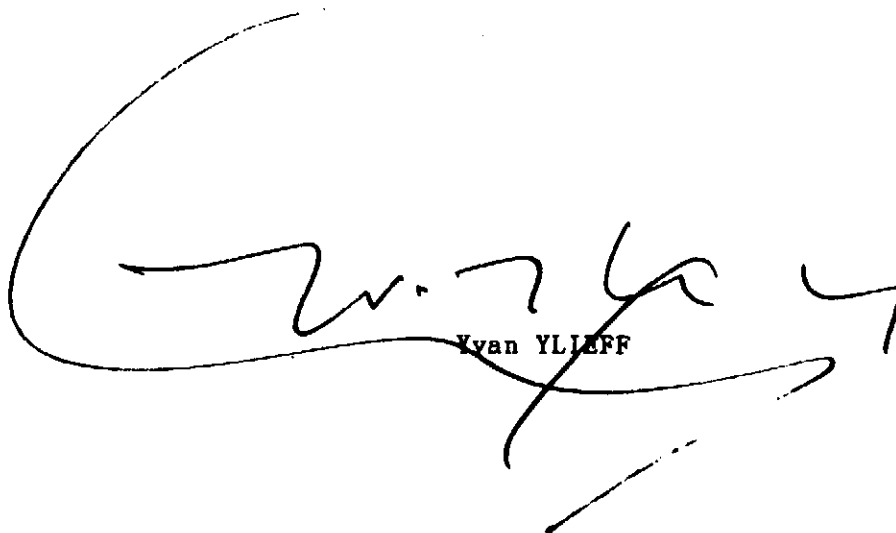

Ryan YLIEFF

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DANS LES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ET DANS LES SECTIONS D'INTERNAT Y ANNEXEES

1. AVANT-PROPOS
2. MESURES D'ORGANISATION
 - 2.1. Information des élèves et des personnels.
 - 2.2. Consignes de sécurité.
 - 2.3. Initiation aux moyens d'extinction de première intervention.
3. CONTACT AVEC LE SERVICE COMPETENT D'INCENDIE
 - 3.1. Moyens d'extinction de première intervention.
 - 3.2. Moyens d'approvisionnement en eau à la disposition des services d'incendie.
 - 3.3. Relations avec les sapeurs-pompiers.
4. PREVENTION DES SINISTRES
 - 4.1. Contrôles périodiques.
 - 4.2. Périodicité des contrôles
5. LUTTE CONTRE L'INCENDIE
 - 5.1. Annonce, alerte et alarme.
 - 5.2. Evacuation.
 - 5.3. Exercices d'évacuation.
6. CONDUITE A SUIVRE DES LA DECOUVERTE D'UN FOYER D'INCENDIE
 - 6.1. Obligations du personnel.
 - 6.2. Evacuation.
 - 6.3. Utilisation des moyens d'extinction de première intervention.
7. REGISTRE DE CONTROLE GENERAL DE SECURITE

1. AVANT-PROPOS

La vague d'émotion qui suit les catastrophes est aussi excessive dans l'immédiat qu'elle est ensuite trop rapidement effacée par les autres événements de la vie quotidienne.

Aussi est-il nécessaire, sans que cela devienne une obsession finalement négative, de ne pas tomber dans la passivité et de prendre les mesures qui s'imposent pour préserver les vies humaines et limiter les dégâts matériels.

C'est dans ce but qu'ont été retenues les dispositions constructives de nature à retarder la propagation du feu et à assurer de bonnes conditions d'évacuation dont les applications ont fait l'objet d'une norme spécifique aux établissements scolaires.

Si les dispositions prises dans la construction sont certes importantes, il n'en est pas moins vrai que leur efficacité risquera toujours d'être compromise par un comportement humain inadéquat.

Pour éviter les conséquences néfastes d'un sinistre, il est indispensable d'appliquer avec vigilance des mesures simples mais précises et connues de tous. Mais la sécurité est également un état d'esprit que doivent acquérir les membres des personnels et les élèves sous peine de voir échouer toute action préventive.

Il est apparu dès lors utile de mettre à la disposition des chefs d'établissement les prescriptions suivantes qui sont à observer strictement et doivent être considérées comme des règles de conduite en la matière.

2. MESURES D'ORGANISATION

2.1. Information des élèves et des personnels.

Il est indispensable que les élèves et les personnels acquièrent certaines connaissances sur les risques d'incendie qui peuvent exister dans les établissements scolaires.

Il appartient au chef d'établissement de mettre en oeuvre tous les moyens propres à assurer cette information.

Des exposés, simples et concrets faits par des professeurs, par des membres des services d'incendie compétents, par des organismes privés spécialisés dans la lutte contre le feu peuvent être utilement organisés dans ce but.

La projection de films ou de diapositives sur la protection incendie permettra de sensibiliser les élèves et le personnel.

2.2. Consignes de sécurité.

2.2.1. Des instructions affichées en nombre suffisant en des endroits apparents et facilement accessibles renseignent le personnel et les élèves sur la ligne de conduite à suivre en cas d'incendie notamment en ce qui concerne :

- a) la manière de donner l'alerte intérieure ;
- b) la manière d'alerter le service d'incendie compétent par l'intermédiaire du service 100 ;
- c) les dispositions à prendre pour donner l'alarme ;
- d) les dispositions à prendre pour assurer la sécurité et l'évacuation des personnes, y compris les handicapés physiques qui doivent faire l'objet d'une attention particulière ;
- e) les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du Service d'incendie compétent.

2.2.2. Au début de chaque trimestre, une séance d'information doit être organisée afin de rappeler au personnel et aux élèves l'existence des consignes de sécurité.

2.2.3. Il y a lieu de remettre contre décharge les consignes aux dirigeants des organismes étrangers à l'établissement, qui seraient autorisés à occuper les locaux en dehors des horaires ou périodes d'activité scolaire.

2.3. Initiation aux moyens d'extinction de première intervention.

- a) une fois l'an, les membres des personnels (enseignant, de surveillance, administratif, de

maîtrise et de service) doivent être initiés au maniement des moyens de première intervention disponibles dans l'établissement, afin d'être capables d'utiliser ces moyens avec le maximum d'efficacité.

En ce qui concerne les extincteurs, les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux armés, cette initiation doit se faire par le personnel des firmes spécialisées chargées de l'entretien périodique de ces matériels, en vertu d'une clause spéciale à insérer dans le contrat de location ou d'entretien de ceux-ci.

Les élèves les plus âgés des cycles secondaires et supérieurs peuvent assister à ces initiations.

- b) Les membres du personnel qui viennent de prendre leurs fonctions doivent être initiés au maniement des moyens d'extinction de première intervention.
- c) Les membres du personnel attestent dans le registre général de sécurité (cfr. point 7) qu'ils ont été initiés au fonctionnement des moyens d'extinction de première intervention.
- d) Chaque trimestre doit être organisée une séance d'information qui rappelle au personnel l'utilisation des moyens d'extinction de première intervention.

3. CONTACT AVEC LE SERVICE COMPETENT D'INCENDIE

3.1. Moyens d'extinction de première intervention.

Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction de première intervention dont la nature, le nombre et la localisation sont établis après consultation du service compétent d'incendie.

Ces moyens de lutte contre l'incendie doivent être maintenus en bon état d'entretien, protégés contre le gel, aisément accessibles. Ils doivent pouvoir être mis en service immédiatement.

L'emplacement des dévidoirs muraux à alimentation axiale, des hydrants muraux armés et des

extincteurs doit être indiqué par des écriteaux ou des pictogrammes.

Ces matériels sont contrôlés annuellement en dehors des vacances d'été (par exemple suivant contrat avec la firme locatrice ou chargée de l'entretien).

3.2. Moyens d'approvisionnement en eau à la disposition des services d'incendie.

Des moyens d'approvisionnement en eau à la disposition des services d'incendie sont établis conformément aux dispositions définies dans le projet de norme générale pour la protection contre l'incendie dans les bâtiments scolaires, internats et homes estudiantins et après consultation du service d'incendie compétent (application des paragraphes a et b de l'article 529.1 du Règlement général pour la Protection du Travail).

L'emplacement des bouches d'incendie situées sur le domaine de la Communauté française doit être indiqué d'une manière visible.

Ces moyens d'approvisionnement (hydrants souterrains, bornes d'incendie et hydrants muraux non armés) qui sont susceptibles d'être utilisés à l'intérieur du domaine de la Communauté française doivent être contrôlés tous les 3 ANS par le service compétent d'incendie ou un organisme spécialisé.

3.3. Relations avec les services compétents d'incendie.

Le Chef d'établissement informe le Commandant du service compétent d'incendie des dispositions prises et des moyens d'évacuation existant dans l'établissement.

Il convient de faire vérifier par ce service les possibilités d'accès des véhicules de secours à l'établissement.

Ces informations permettront aux services compétents d'incendie de se familiariser avec la disposition des lieux et faciliteront dès lors l'exécution des missions qui leur sont dévolues en cas de sinistre (extinction et sauvetage).

4. PREVENTION DES SINISTRES

4.1. Contrôles périodiques.

Certaines installations (chauffage, installations électriques, installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés) en raison des dangers qu'elles présentent, doivent faire l'objet d'un contrôle. D'autres installations (matériel de lutte contre l'incendie, des détection d'alarme...) en raison des services qu'elles sont appelées à rendre, doivent également être soumises à un contrôle approprié.

Enfin, bien que non imposé par des dispositions légales en la matière, mais faisant le plus souvent appel au simple bon sens, il doit être procédé à des contrôles pour dépister les situations dangereuses résultant des carences du comportement humain.

Ces contrôles sont à exercer périodiquement.

4.2. Périodicité des contrôles à exercer par les occupants.

Des contrôles journaliers, mensuels, trimestriels et annuels relèvent de la prévention permanente.

4.2.1. Contrôles journaliers :

a) après les heures de cours, et/ou pour les internats, à l'heure du couvre-feu, une ronde complète des locaux doit être effectuée par le(s) membre(s) du personnel désigné(s) à cette fin, par l'autorité qualifiée, afin de s'assurer:

- que les appareils électriques sont débranchés (à l'exception des appareils nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement) ;
- que les robinets à gaz sont fermés ;
- qu'aucune imprudence n'a été commise ;
- qu'aucun indice d'incendie ne peut être décelé.

Il est bon de rappeler qu'il est strictement interdit de fumer dans les chambres et les dortoirs.

Il est laissé à l'appréciation du chef d'établissement le soin de définir les endroits où ne s'applique aucune interdiction de fumer.

Lorsqu'il s'agit de locaux où existe un danger spécifique de feu ou d'explosion, l'inscription

"DEFENSE DE FUMER" doit être apposée sur la porte d'entrée et dans le local.

- b) Pendant les heures de cours, et pour les internats à l'approche de la nuit, veiller à ce que les portes coupe-feu (portes d'accès à la chaufferie, porte palière,...) soient en position close, que les clefs des portes des issues de secours soient suspendues au chambranle et enfin que les dégagements, escaliers et issues de secours soient libres de tout obstacle.
- c) En fin de journée, le contenu des bacs à papier métalliques - à parois pleines, est à rassembler dans des réceptacles métalliques - à couvercle, à placer hors du bâtiment, à 2 m. des fenêtres et des portes.
- d) Contrôler les appareils et installations téléphoniques destinées à transmettre l'alerte et/ou toucher l'extérieur (réseau téléphonique public).

4.2.2. Contrôles mensuels :

A jour fixe et pour certaines installations à jour et à heure fixes :

- système d'alerte (heure fixe)
- système d'alarme (heure fixe)
- éclairage de sécurité (essai de fonctionnement)
- installation de détection d'incendie ;
- installation électrique :
 - . fusibles : ne sont-ils pas shuntés ? ;
 - . l'état des cordons des installations d'éclairage et les appareils raccordés au moyen de prises de courant ;
- vérifier si les appareils de sécurité et de protection des installations à haute et à moyenne tension sont en bon état ;
- installations de chauffage : pertes éventuelles dans le dépôt ou les conduites de combustibles liquides, ou combustibles gazeux et hydrocarbures liquéfiés ;
- installations de gaz : pertes éventuelles - dans le dépôt, conduites, raccordement des appareils ;
- issues de secours (cfr. point 5.2.1.c).

Toute anomalie constatée aux systèmes fixes d'alerte, d'alarme et de détection, au réseau d'éclairage de sécurité, aux installations d'électricité, de gaz et de chauffage central, doit être immédiatement signalée au Service provincial du **FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE**, avec confirmation écrite immédiate.

Toute anomalie constatée aux systèmes mobiles d'alerte, d'alarme et de détection, aux appareils autonomes d'éclairage de sécurité, aux installations de combustibles liquides et gazeux non nécessaires au chauffage central des locaux, doit être immédiatement signalée au **SERVICE DE GESTION DE LA DIRECTION GENERALE D'ENSEIGNEMENT** dont relève l'établissement, avec confirmation écrite immédiate.

Ceci ne dispense pas le chef d'établissement de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent en vue de mettre fin, s'il en a la possibilité, à une situation dangereuse.

4.2.3. Contrôles trimestriels :

Vérifier si les moyens d'extinction de première intervention sont présents aux endroits indiqués par les écriteaux ou les pictogrammes (cfr. point 3.1.).

4.2.4. Contrôles semestriels :

Chaudières, hottes et gaines des installations de conditionnement d'air et des installations d'aspiration des poussières et des copeaux dans les ateliers (visite et nettoyage, éventuellement par contrat avec un organisme spécialisé).

4.2.5. Contrôles annuels :

- moyens d'extinction de première intervention (extincteurs, hydrants muraux armés, dévidoirs muraux à alimentation axiale ; cfr. point 3.2. ci-dessus) ;
- éclairage de sécurité (essai de durée) ;
- conduits de fumées (visite, ramonage) ;
- appareils de cuisson, conduites de distribution de combustibles liquides et gazeux (par contrat avec un organisme spécialisé).

5. LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Annonce, alerte et alarme

5.1.1. Annonce :

l'annonce est l'information donnée aux services d'incendie de la découverte ou de la détection d'un incendie.

Il faut insister sur l'absolue nécessité d'appeler, par priorité, quelle que soit l'importance apparente du sinistre, le n° 100 qui doit figurer auprès de chaque appareil téléphonique relié directement au réseau public.

Cet appel ne peut être conditionné par le résultat de tentatives d'extinction ni subordonné à l'avis d'un chef hiérarchique.

Cet appel doit être fait avec précision en énonçant la localité, l'adresse complète du bâtiment sinistré et l'entrée éventuelle à laquelle les secours doivent se présenter.

Rappelons que la loi fait de cet appel une obligation (loi du 6 janvier 1961 érigeant en délit certaines abstentions coupables) et que l'intervention des sapeurs pompiers est gratuite.

En ce qui concerne les internats, chaque éducateur de service doit pouvoir appeler le service d'incendie compétent au départ de sa chambre.

5.1.2. Alerte :

l'alerte est l'information donnée à des personnes déterminées de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger.

Ces personnes doivent prendre les décisions nécessaires dictées par les circonstances.

Par personnes déterminées, on entend toute personne présente, disponible et informée sur la conduite à suivre en cas de sinistre.

Dans tout établissement, la découverte d'un incendie doit pouvoir être communiquée soit par information directe (de vive voix ou par

téléphone), soit en poussant des boutons du réseau d'alerte incendie, s'il existe, vers un local occupé par des personnes déterminées disposant des moyens de diffuser les mesures à prendre.

5.1.3. Alarme :

l'alarme c'est l'ordre donné à l'ensemble des occupants d'évacuer les locaux.

Dans les bâtiments scolaires et internats, l'alarme doit toujours être concomitante à l'alerte afin que les élèves puissent être évacués aussi rapidement que possible.

L'alarme est donnée par l'une des personnes mentionnées au point 5.1.2.

Il s'agit d'un signal aisément reconnaissable qui doit être perçu partout dans le bâtiment.

5.2. Evacuation.

5.2.1. Issues de secours

a) Des indications bien visibles, de jour comme de nuit, doivent signaler les portes, sorties, escaliers et éventuellement les chemins et dégagements qui y conduisent.

Cette signalisation doit être assurée par des pictogrammes conformes aux prescriptions de l'article 54 quinquies du Titre II du RGPT.

b) Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur de ceux-ci ;

c) Si, pour des raisons de discipline, les issues de certains locaux doivent être maintenues fermées, elles doivent être pourvues à l'intérieur de crémones ou de clés placées sous verre dormant.

Le fonctionnement de ces dispositifs doit être vérifié périodiquement.

d) Il y a lieu d'entretenir régulièrement les échelles et escaliers de secours ;

- e) Les portes qui séparent les couloirs entre eux ou qui sont situées entre des couloirs et des cages d'escaliers ont pour fonction d'empêcher la propagation de la fumée et du feu à travers le bâtiment.

Dès lors, elles doivent **TOUJOURS** être fermées après le passage, éventuellement par fermeture automatique. En négligeant de le faire, les utilisateurs rendent le bâtiment particulièrement vulnérable à une propagation de fumée qui peut être mortelle à tous les niveaux du bâtiment, et ce bien avant que l'incendie proprement dit ne se propage ; dans un tel cas, l'évacuation deviendrait impossible.

5.3. Exercices d'évacuation

5.3.1. Internat :

- a) Dans chaque section d'internat, des exercices d'évacuation auront lieu au moins une fois par trimestre. Le premier exercice doit obligatoirement être organisé dans le courant du mois qui suit la rentrée scolaire.

Ils touchent l'ensemble des occupants et porteront sur toutes les voies de retraite, dégagements habituels, escaliers de secours.

Durant les mois où les conditions atmosphériques sont particulièrement défavorables, en principe de novembre à février, les exercices pourront se limiter à l'exécution de la manoeuvre se déroulant à l'intérieur des bâtiments ; la suite de la manoeuvre étant uniquement exposée aux internes.

L'administrateur demandera au Service compétent d'incendie d'envoyer une fois l'an un délégué pour assister à ces exercices afin que celui-ci puisse ajouter ses remarques éventuelles au rapport d'évacuation.

L'administrateur tiendra note de ces exercices dans le registre de contrôle général de sécurité (cfr. P.7 5') conservé par le chef d'établissement.

L'administrateur y mentionnera notamment :

- 1) les dates et heures des exercices ;
- 2) les noms des membres du personnel y ayant participé ;
- 3) la durée des manoeuvres ;
- 4) les circonstances d'incendie simulé ;
- 5) le cas échéant, les remarques auxquelles les exercices auront donné lieu.

L'exercice d'évacuation suivant devra être adapté en fonction de ces remarques éventuelles.

Chaque mention sera paraphée par le chef d'établissement et par l'agent ayant dirigé la manoeuvre.

- b) Pour chaque niveau de l'immeuble, un plan d'évacuation sera dressé par l'administrateur et approuvé par le chef d'établissement.

Ce plan décrira sommairement les diverses phases de la manoeuvre d'évacuation en précisant les itinéraires à suivre et les issues de secours à emprunter.

Plusieurs itinéraires peuvent être prévus compte tenu des différentes localisations possibles du foyer d'incendie.

Ce plan sera porté à la connaissance du personnel de surveillance en fonction dans l'internat ; un exemplaire, signé par le chef d'établissement et par l'administrateur et visé par chaque membre du personnel de surveillance intéressé, sera joint au registre de contrôle général de sécurité.

Un exemplaire de ce plan sera affiché dans le bâtiment à chaque niveau.

- c) Les exercices répétés doivent permettre d'obtenir l'évacuation complète des locaux dans le calme et dans le temps le plus court possible.

Il est généralement admis qu'un internat doit pouvoir être évacué dans les 7 minutes qui suivent l'alarme.

- d) Pour assurer au déroulement des manoeuvres d'évacuation, le maximum de succès, il est recommandé ;
- 1) d'habituer les élèves à disposer leurs vêtements, chaque soir au même endroit, afin qu'en cas d'alarme nocturne ils puissent, sans perdre de temps, emporter les vêtements indispensables ;
 - 2) de pourvoir le personnel de surveillance d'une lampe électrique de poche à tenir à portée de main, même dans les établissements possédant une installation d'éclairage de sécurité imposée par l'article 63bis du règlement général pour la protection du travail.
- e) L'évacuation d'une section d'internat peut également s'imposer lorsqu'elle est menacée par un incendie sévissant dans un immeuble voisin. L'alarme sera donnée suffisamment tôt pour permettre le déroulement de la manoeuvre dans le calme et éviter TOUTE PANIQUE.

5.3.2. Externat :

Un exercice d'évacuation sera organisé, dans chaque bâtiment, au début de chaque trimestre. Cet exercice touchera l'ensemble des occupants du bâtiment et portera sur toutes les voies de retraite : dégagements habituels, échelles et escaliers de secours.

- a) Ces exercices seront consignés par l'administrateur ou l'éducateur économe ou le correspondant comptable, dans le registre de contrôle général de sécurité, (cfr. pg. 7,5') conservé au siège principal de l'établissement.

Il y sera notamment mentionné :

- 1) les date et heure de l'exercice ;
- 2) la durée de la manoeuvre d'évacuation ;

3) les remarques éventuelles auxquelles l'exercice aura donné lieu.

Chaque inscription sera paraphée par le chef d'établissement.

L'exercice d'évacuation suivant devra être adapté en fonction des remarques éventuelles, y compris les remarques formulées par le délégué du service d'incendie dont la participation sera sollicitée au moins une fois par an.

b) Pour chaque bâtiment, un plan d'évacuation sera dressé.

Ce plan décrira sommairement les diverses phases de la manoeuvre d'évacuation et précisera les itinéraires à suivre et les issues de secours à emprunter.

Plusieurs itinéraires peuvent être prévus compte tenu des différentes localisations possibles du foyer d'incendie.

Ce plan sera porté à la connaissance du personnel et un exemplaire sera affiché dans le bâtiment à chaque niveau.

La répétition des exercices doit permettre d'obtenir une évacuation complète des locaux dans le calme et dans le temps le plus court possible.

Il est généralement admis qu'un externat doit pouvoir être complètement évacué dans les 5 minutes qui suivent l'alarme.

6. CONDUITE A SUIVRE DES LA DECOUVERTE D'UN FOYER D'INCENDIE.

6.1. Obligations du personnel :

Au moindre signe d'incendie, de fumée suspecte, il y a lieu simultanément :

a) d'appeler le service compétent d'incendie par l'intermédiaire du service 100 (annonce) ;

b) de donner l'alerte ;

- c) de donner l'alarme ;
- d) de procéder à l'évacuation ;

Il y a lieu également :

- a) de supprimer tout appel d'air dans les locaux menacés (maintenir fermées les portes assurant la communication avec la cage d'escalier ou le dégagement menacé par le sinistre ou envahi par les fumées et gaz de combustion) ;
- b) de rassembler les élèves et de les guider par l'itinéraire d'évacuation préalablement établi. Il est strictement interdit de faire usage des ascenseurs ;
- c) d'aider les handicapés physiques ;
- d) d'ouvrir les issues de secours (quel que soit le système de fermeture des issues de secours, celles-ci doivent pouvoir être utilisées, en permanence, par chaque occupant des locaux scolaires) ;
- e) de veiller à ce qu'aucun élève ne s'écarte de l'itinéraire en canalisant au mieux la circulation vers les issues.
Lorsque les élèves seront à l'abri, on procédera à un recensement pour s'assurer que tous ont quitté le bâtiment.

Ce recensement s'effectuera en des endroits préalablement déterminés et situés hors du bâtiment. Ces endroits de contrôle ne peuvent être situés sur le chemin d'accès des pompiers ;
- f) de fermer les vannes de fuel et de gaz ;
- g) de régler l'alimentation en eau ;
- h) de mettre en oeuvre, dans toute la mesure du possible, les moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans l'établissement ;
- i) de procéder à l'évacuation des véhicules garés aux abords de l'établissement ;
- j) d'ouvrir les portes d'entrée de l'établissement pour permettre l'accès des véhicules de secours ;

k) de signaler, le cas échéant, au chef du détachement des sapeurs-pompiers, le ou les élèves manquants en précisant l'endroit où ils doivent probablement se trouver. Un plan de l'établissement dressé à l'échelle 1/250 et collé sur un support rigide doit lui être remis par un membre du personnel désigné par le chef d'établissement. Des membres suppléants doivent également être prévus pour exécuter cette mission.

Doit être affiché à chaque niveau près des escaliers qui y conduisent, le plan à l'échelle, indiquant la distribution et l'affectation des locaux, avec mention spéciale pour ceux qui présentent un risque particulier (locaux appartenant au premier ou au second groupe, ainsi qu'il est défini dans l'article 52 du Règlement général pour la Protection du Travail).

L'emplacement des moyens d'extinction de première intervention devra également y figurer.

6.3. Utilisation des moyens d'extinction de première intervention.

Lorsqu'un membre du personnel se trouve à proximité immédiate de l'endroit où le feu s'est déclaré, il lui appartient d'intervenir en utilisant les moyens d'extinction de première intervention se trouvant à sa portée afin d'essayer, dans toute la mesure du possible, de le circonscire.

Il va de soi que la plus grande prudence s'impose en la circonstance et que l'intervention est conditionnée par la nature et l'état d'extension du sinistre.

7. REGISTRE DE CONTROLE GENERAL DE SECURITE

La tenue d'un registre de sécurité par les chefs d'établissements scolaires est **OBLIGATOIRE**.

Celui-ci sera conservé au siège principal de l'établissement.

Ce registre doit mentionner :

- 1) les consignes de sécurité adaptées à la situation de chaque bâtiment ;

- 2) les divers contrôles des installations générales (contrôles périodiques) ;
 - 3) les diverses autorisations administratives imposées par le titre I du Règlement général pour la protection du Travail avec la suite qui est réservée aux différentes conditions dont ces autorisations sont assorties ;
 - 4) le dernier rapport établi par la commission interministérielle d'incendie, par le service compétent d'incendie, et par le Service de Sécurité et d'Hygiène, avec les suites qui ont été données aux différentes mesures qui y sont proposées ;
 - 5) les comptes rendus des exercices d'évacuation ;
 - 6) l'initiation du personnel au maniement des appareils d'extinction de première intervention ;
 - 7) l'objet et la fréquence des séances d'information des élèves et des personnels sur la sécurité.
-